


ORGANIGRAMMA DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Istituto Comprensivo ANZIO II

Sede: Viale Guglielmo Marconi 161 – 00042 Anzio (Rm)

a.s.2022-23

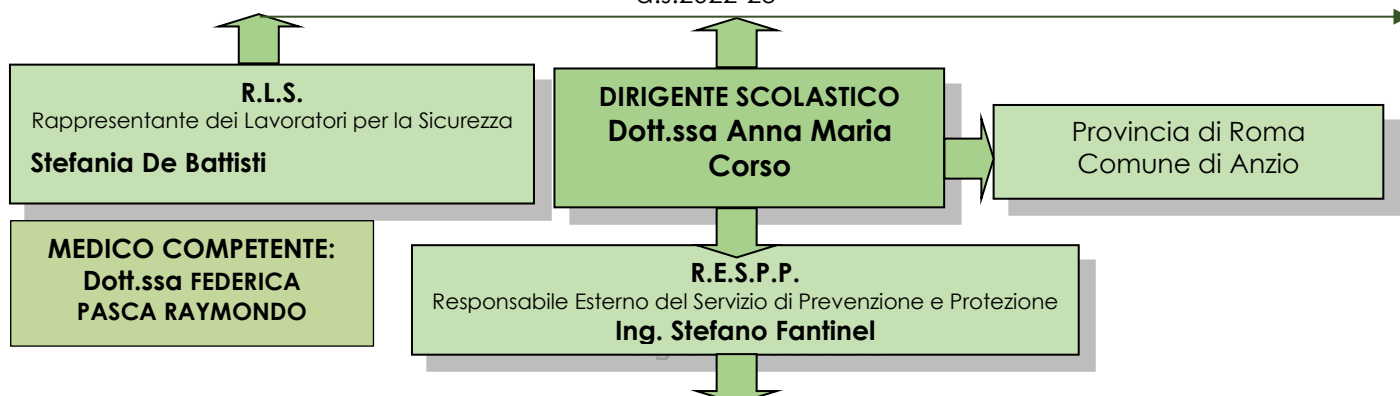

Elenco dei Lavoratori assegnati al Servizio di Prevenzione e Protezione

Incarico Assegnato	Nominativi
PREPOSTO all'attuazione del Piano di Emergenza	CORSO – DE BATTISTI- VERLEZZA Di Cosimo ; Matteoni ; D'Angelo;
PREPOSTO all'Emergenza ed Ordine di Evacuazione	CORSO-DE BATTISTI -VERLEZZA Di Cosimo Matteoni ;D'Angelo-
ADDETTO alla Diffusione dell'Ordine di Evacuazione	TREGLIA –TRANCHIDA -CARADONNA - LATINI
ADDETTO al controllo delle operazioni di Evacuazione	
al Piano Terra	LATINI- TREGLIA-
al Piano Primo	TRANCHIDA – CARADONNA- LELLI
ADDETTO alla CHIAMATA DI EMERGENZA	CINQUEGRANA--G ass. amministrativo
ADDETTO alla interruzione dell'erogazione servizi di:	
Energia Elettrica	TREGLIA -CARADONNA--- TRANCHIDA -LATINI
Gas	TREGLIA -CARADONNA-- TRANCHIDA -LATINI
Gasolio	TREGLIA -CARADONNA--TRANCHIDA -LATINI
Acqua	TREGLIA -CARADONNA--- TRANCHIDA- LATINI
ADDETTI alla verifica e controllo quotidiano della fruibilità e percorribilità delle vie di fuga/uscite	DE BATTISTI-DI COSIMO-TUCCILLO-
ADDETTO al controllo periodico delle dotazioni e dei mezzi antincendio interni ed esterni all'edificio	DE BATTISTI-ZITARELLI- D'ANGELO
ADDETTO all'apertura delle porte di uscita/emergenza, dei cancelli esterni, ed interruzione del traffico	LATINI- TREGLIA --TRANCHIDA CUOZZO
ADDETTI all'emergenza ANTINCENDIO	:D'ANGELO-ZITARELLI-CICCOLINI. – DI TELLA- CAPRIOLI-ALLEGRETTI-LELLI
ADDETTI al PRIMO SOCCORSO	MATTEONI--CARADONNA-TREGLIA-CINQUEGRANA – SALVATI-LATINI
RESPONSABILE antifumo e alcol	DE BATTISTI VERLEZZA
RESPONSABILE/I del Punto di Raccolta	VD PREPOSTO
ASSISTENTI per Alunni con diversità	Insegnanti di classe degli alunni diversamente abili
REFERENTE COVID	CORSO DE BATTISTI VERLEZZA

NUMERI DI EMERGENZA

VIGILI DEL FUOCO	115-112
PRONTO SOCCORSO	115-118-112
CARABINIERI	112 - 06 98.60.25.77
POLIZIA DI STATO	113 - 06 98.67.091
POLIZIA MUNICIPALE	06.98.81.622
Centro Antiveleni	06 30.54. 343